

Pro-Architect
Építész Stúdió Kft.
Mobil: 06-30-942-60-55
E-mail: poczik@pro-architect.hu
Web: www.pro-architect.hu

CSALÁDI LAKÓHÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓJA EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ

„A” JELŰ ÉPÜLET



Építkezés helye:
2162 Órbottyán, Kálvária-domb
Hrsz.:3415/94

Építtető:
Zsinór 39 Projekt Kft.
2120 Dunakeszi, Szabadka u. 23.

Tervező:
Póczik Róbert
okl. építészmérnök É 13-0489
PRO-Architect Építész Stúdió Kft.
2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.

2022. december

Tartalomlap

Szöveges rész:

- Címlap
- Tartalomlap
- Építészeti műszaki leírás
- Nyilatkozat építési bírság szerinti épületértékről
- Csapadékvíz elvezetésére és gyűjtésére vonatkozó műszaki dokumentáció

Tervek jegyzéke:

-	Látványtervek	
É – 00	Helyszínrajz – részlet	M=1:200
É – 01	Helyszínrajz	M=1:200
É – 02	Földszint alaprajza	M=1:100
É – 03	A1-A1 metszet	M=1:100
É – 04	B1-B1 metszet	M=1:100
É – 05	Délkeleti homlokzat	M=1:100
É – 06	Délnyugati homlokzat	M=1:100
É – 06 részl.	Délnyugati homlokzat – Részlet	M=1:100
É – 07	Északnyugati homlokzat	M=1:100
É – 08	Északkeleti homlokzat	M=1:100
É – 08 részl.	Északkeleti homlokzat – Részlet	M=1:100
É – 09	Idomterv az épületmagasság számításához	M=1:200
É – 10	Idomábrák	M=1:200
É – 01#	Helyszínrajz - Hirdetményi	M=1:200
É – 05#	Délkeleti homlokzat – Hirdetményi	M=1:100
É – 06#	Délnyugati homlokzat – Hirdetményi	M=1:100
É – 07#	Északnyugati homlokzat – Hirdetményi	M=1:100
É – 08#	Északkeleti homlokzat – Hirdetményi	M=1:100

Mellékletek:

- Tartószerkezeti tervdokumentáció:
 - Tartószerkezeti műszaki leírás
 - Tartószerkezeti tervek
- Épületgépészeti műszaki leírás
- Épületvillamossági műszaki leírás
- Aláírólap
- Meghatalmazás

Építészeti műszaki leírás

a 2162 Örbottyán, Kálvária-domb (Hrsz.: 3415/94) alatti
családi lakóház
építésének egyszerű bejelentéséhez készített építészeti tervdokumentációjához
„A” jelű épület

1. Helyszínrajzi viszonyok

Örbottyán északkeleti részén, a Kálvária-dombon a közelmúltban parcellázták a jelenleg beépítés alatt álló 39 db telket, melyek közül a 3415/94 hrsz-ú építési telek szolgál a tervezés helyszínéül.

A terület kertvárosias lakóterület.

A szomszédos telkeken álló épületek bemutatása:

- a 3415/95 hrsz-ú telek (a délkeleti telekhatár felől bal oldali szomszéd) beépítetlen telek,
- a 3415/92, a 3415/90, a 3415/89 hrsz.-ú telkek (a délkeleti telekhatár felől jobb oldali szomszédok) szintén beépítetlen telkek,
- a 3415/99, a 3415/98 hrsz.-ú telkek (az északnyugati hátsókert felőli szomszédok) szintén beépítetlen telkek.

A kb. 30,0 m x 42,70 m-es befoglaló méretű, négyszög alakú **1278 m²**-es, belterületi építési telken egymás mellett két db földszintes családi lakóházat tervezünk a Tervezési programban meghatározott szempontok alapján.

A telek keleti irányba mintegy 1,75 m-t emelkedik.

Jelen dokumentációban az „A” jelű épületet mutatjuk be.

A lakás hasznos alapterülete: **112,16 m²**

A lakáshoz tartozik egy egyállásos garázs: **18,00 m²**

A fedett tornác alapterülete: **5,96 m²**

A tervezett családi lakóház összes hasznos alapterülete:
136,12 m² < 300,00 m²

Az alapincézetlen, földszintes kialakítású, magastetős „A” jelű épületet a következő elő-, oldal- és hátsókert méretek biztosításával helyezzük el:

- | | | | |
|---------------------------------|-------------|------|-------------|
| - a délkeleti telekhatártól | (előkert) | min. | 6,01 m-re, |
| - a délnyugati telekhatártól | (oldalkert) | min. | 6,39 m-re, |
| - az északnyugati telekhatártól | (hátsókert) | min. | 24,39 m-re, |
| - az északkeleti telekhatártól | (oldalkert) | min. | 6,00 m-re, |
| - a „B” jelű épülettől | | | 6,00 m-re. |

Az épület használatához szükséges parkolószámot az egyállásos garázsban, valamint az előkertben kialakított parkolóhelyen biztosítjuk.

2. Beépítési mutatók:

Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) 13. § (2) – (5) bekezdése értelmében:

„(2) Valamennyi település helyi építési szabályzatának tartalmaznia kell legalább a következőket (a továbbiakban: minimális tartalmi követelmény):

a) az építési övezet és az övezet, valamint érintettség esetén a szabályozási vonal ingatlan-nyilvántartási alaptérképen alapuló térképi megjelenítését;

b) az építési övezetre és az övezetre az építési helyet, a megengedett legnagyobb beépítettséget, a megengedett legnagyobb beépítési magasságot, a legkisebb zöldfelületi mértéket, a közműellátás és járműelhelyezés követelményeit, valamint az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket;

c) a telekalakítás szabályait;

d) érintettség esetén az országos és helyi építészetű örökségvédelemmel, régészettel, környezet- és természetvédelemmel, valamint honvédelemmel kapcsolatos rendelkezést, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre, valamint a honvédelmi és katonai célú területekre vonatkozó védőterületet és védőtávolságot.

(3) A Kormány rendeletében egyes települések és a fővárosi kerületek vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően további kötelező tartalmi követelményeket is megállapíthat.

(4) A helyi építési szabályzatban megállapított követelmények – ideértve az (2) bekezdés szerinti minimális tartalmi követelményeket is – nem lehetnek megengedőbbek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben, valamint a 4. § (3a) és a 6. § (3) bekezdése szerinti kormányrendeletben foglaltaknál, kivéve, ha azt kormányrendelet kifejezetten megengedi.

(5) A 33/A. § (1) bekezdése szerinti építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott (2) és (3) bekezdés szerinti minimális tartalmi követelményeket figyelembe kell venni.”

Örbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) sz. rendelete Örbottyán Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szerint tehát a telekre vonatkozó beépítési előírások a következők:

Építési övezete: **Lke-7** jelű kertvárosias lakóterület

Beépítési mód:	oldalhatáron álló *	
Legnagyobb beépítettség:	30	%
Legnagyobb épületmagasság:	6,00	m
Legkisebb épületmagasság:	3,50	m
Előkert mérete:	5,00	m
Oldalkert mérete:	3,00	m
Hátsókert mérete:	-	m
Legkisebb zöldfelület:	50	%
Legnagyobb szintterületi mutató:	0,5	m ² /m ²
Elhelyezhető épületek száma:	2	db
Elhelyezhető rendeltetési egységek száma:	2	db

* A HÉSZ 33.§ (3) bekezdése értelmében:

„(1) Ha legalább 16 m telekszélesség biztosított és az építési telek környezetében is szabadonálló beépítés alakult ki, akkor a tárgyi építési telken szabadonálló beépítést kell alkalmazni. Az oldalhatáron álló beépítési módú lakóövezetekben szabadon álló beépítés az egyéb feltételek betartása mellett akkor valósítható meg, ha a legalább 16 m telekszélesség biztosított.”

Ezen adatok figyelembe vételével a tervezett értékek a következők:

Beépítési mód:		szabadon álló
Beépítettség („A” és „B” jelű épület):		26,50 %
Épületmagasság („A” jelű épület):		3,76 m
Előkert mérete:	min.	6,01 m
Oldalkert mérete:	min.	6,00 m
Hátsókert mérete:	min.	24,39 m
Zöldfelület („A” és „B” jelű épület):		52,62 %
Szintterületi mutató („A” és „B” jelű épület):		0,27 m²/m²
Tervezett épületek száma („A” és „B” jelű ép.):		2 db
Tervezett rendeltetési egységek száma („A” és „B” ép.):		2 db
Szintek száma („A” jelű épület):		1 (fsz)

Beépítettség számítása:

Telek területe: 1278 m²

Bruttó beépített alapterületek:

„A” jelű épület:	169,35 m ²
„B” jelű épület:	169,35 m ²
Összesen:	338,70 m ²

$$\text{Beépítettség: } 338,7 / 1278 \times 100 = 26,50 \% \leq 30,00\%$$

Épületmagasság számítása:

„A” épület

		felülete:	hossza:
Délkeleti	homlokzat	58,59 m ²	17,60 m
Délnyugati	homlokzat	45,47 m ²	12,25 m
Északnyugati	homlokzat	76,19 m ²	17,60 m
Északkeleti	homlokzat	44,36 m ²	12,25 m
összes:	homlokzat	felülete (F): 224,61 m ²	hossza (L): 59,7 m

$$\text{Épületmagasság} = F/L = 3,76 \text{ m} \leq 6,00 \text{ m}$$

Zöldfelület mértékének számítása:

Telek területe: 1278 m²

Burkolt felületek:

„A” jelű épület:	169,35 m ²
„B” jelű épület:	169,35 m ²
Teraszok, járdák, utak:	102,39 m ²
	164,47 m ²

Összesen: 605,56 m²

$$\text{Zöldterületi lefedettség: } 100 \times (1278 - 605,56) / 1278 = 52,62 \% \geq 50 \%$$

Szintterületi mutató számítása:

Telek területe:		1278 m ²
Szintterületek:		
„A” jelű épület:	földszint:	169,35 m ²
		169,35 m²
Szintterületek:		
„B” jelű épület:	földszint:	169,35 m ²
		169,35 m²
Összesen:		338,70 m²
Szintterületi mutató:	$338,70 / 1278 =$	$0,27 \text{ m}^2/\text{m}^2 \leq 0,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$

Tervezett magassági adatok:

Földszint padlósint:	± 0,00 m	
Földszint belmagasság:	2,80 m	
Épület körüli járda szint:	- 0,02 m - - 1,05 m	változó
Ereszmagasság:	+ 2,70 m	
Gerincmagasság:	+ 5,02 m , + 6,23 m	

Parkolászámítás:

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (2) és (2a) bekezdése szerint:

„(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken – a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában – a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő.”

Tehát az épület rendeltetéséhez szükséges gépkocsi-tároló és parkolóhely:

Rendeltetés	szüks. park.	menny.	menny. egys.	parkolóhely
Lakások	1 db/lakás	1	db	1
Összesen:				1

Az épület használatához szükséges parkolászámot az egyállásos garázsban, valamint az előkertben kialakított parkolóhelyen biztosítjuk.

3. Alaprajzi elrendezés

A lakást a délkeleti tájolású, előkertből nyíló bejáraton keresztül lehet megközelíteni.

„A” jelű épület, földszint:

A lakásba belépve az előtérbe jutunk, ahonnan a délnyugati oldalkert felé haladva a konyhával egy légtérrel alkotó nappali-étkezőbe érkezünk. Innen a délkeleti tájolású, pergolával árnyékolt teraszra juthatunk.

A konyhához kamra is tartozik.

Az előtérből a lakás többi helyiségét feltáró közlekedőbe léphetünk. A közlekedőből nyílik a 4 db szoba, a fürdő, a háztartási helyiség.

Az önálló szellőzéssel rendelkező előtérből nyílik továbbá a kézmosóval is felszerelt külön WC-helyiség és a garázs is.

A padlástérbe a garázs mennyezetéből lehajtható padlásfeljáró létrán juthatunk fel.

Helyiségkimutatás

a 2162 Órbottyán, Kálvária-domb (Hrsz.: 3415/94) alatti
családi lakóház
építésének egyszerű bejelentéséhez készített építészeti tervdokumentációjához
„A” jelű épület

„A” jelű épület:

Földszint:	Előtér	8,28 m ²	mázas kerámia
	Nappali-étkező-konyha	36,40 m ²	lam. parketta
	Szoba	12,00 m ²	lam. parketta
	Szoba	12,00 m ²	lam. parketta
	Szoba	12,00 m ²	lam. parketta
	Szoba	9,66 m ²	lam. parketta
	Közlekedő	8,74 m ²	lam. parketta
	WC	1,80 m ²	mázas kerámia
	Kamra	1,50 m ²	mázas kerámia
	Fürdő	5,22 m ²	mázas kerámia
	Háztartási helyiség	4,56 m ²	mázas kerámia
	Összesen:	112,16 m²	
Földszint összesen:		112,16 m²	
	+Garázs:	18,00 m ²	mázas kerámia
	+Terasz:	21,00 m ²	fagyálló mázas kerámia
	+Tornác:	5,96 m ²	fagyálló mázas kerámia
Földszint+Garázs +Tornác összesen:		136,12 m²	< 300,00 m²

4. Épületszerkezeti megoldások

Az épület hagyományos szerkezetekkel és technológiával épül, a jelenlegi családi házas építési gyakorlatban megszokott szerkezetekkel.

Alapozás

Az épület alapozásaként vasbeton sávalapok készülnek.

Az alaptest felső síkján zsaluköböl épített lábazati fal készül.

(Lásd: Tartószerkezeti dokumentáció)

Talajnedvesség elleni szigetelés

A lábazati falak, illetve a vasalt aljzatbeton felső síkján készülő vízszintes szigetelés egy réteg 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemezből készül. A felmenő szerkezet védelme érdekében a szigetelést a homlokzati fal külső oldalán min. 30 cm-t a falra fel kell vezetni.

Függőleges teherhordó szerkezetek

A lábazati falak 25, illetve 30 cm vastag zsalukövek felhasználásával épített vasbeton falazatok.

A homlokzati teherhordó falak 30 cm vastag vázkerámia falazó elemekből készülnek (pl.: POROTHERM 30 N+F).

A szükséges helyeken monolit vasbeton pillérek készülnek.

(Lásd: Tartószerkezeti dokumentáció)

Vízszintes teherhordó szerkezetek

Az épület födémje a földszint felett 19 cm magas előregyártott EU-jelű feszített vasbeton födémgerendák és EB 60/19 jelű beton béléstestek alkalmazásával épített, 5 cm vastag vasalt felbetonnal ellátott vasbeton szerkezet, amely a tartófalakra és kiváltó gerendákra támaszkodik. (A födém szerkezet vastagsága összesen: $19+5=24$ cm.)

A földszinti főfalak tetején monolit vb. koszorú épül.

A homlokzati nyíláskiváltások monolit vasbeton szerkezetek.

(Lásd: Tartószerkezeti dokumentáció)

Válaszfalak

Anyaguk 10 cm vastag vázkerámia anyagú válaszfal lap (pl.: POROTHERM 10 N+F).

A válaszfalakat a födémhez ki kell ékelni.

Tetőszerkezet

A 30°-os hajlásszögű kontyolt nyeregtető hagyományos fa szerkezetű fedélszék.

A beépített faanyagok minősége: F56 I. osztályú fűrészelt fenyő.

A faszerkezetek a kéménypillértől min. 12 cm távolságra lehetnek.

A faanyagokat a beépítés előtt láng-, rovar- és gombamentesíteni kell.

A tetőfedés szürke színű beton tetőcserép.

Lépcsők

Az épület földszintes, így lépcső nem készül.

Nyílászárók

Homlokzati nyílászárók: fehér színű műanyag szerkezetű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók ($U < 1,15 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)

Belső nyílászárók: utólag szerelhető, fa szerkezetű belső ajtók

Lakás bejárati ajtó: 5 ponton záródó biztonsági bejárati ajtó

Homlokzat

A homlokzati felületeken kétféle felületképzést tervezünk:

1. A fehér és világosszürke színű felületek 10 cm vastag, grafitórleményes dryvit jellegű hőszigetelésre hordott 2 mm vastag vékonyvakolatok.
2. A lábazon 8 cm vastag extrudált PS-hab hőszigetelésre sötétszürke lábazati vakolat kerül.

Burkolatok

Padlóburkolatok:

hidegburkolat:	mázás kerámia
melegburkolat:	laminált parketta
terasz:	fagyálló mázás kerámia

Falburkolatok:

Vizes helyiségekben: csempeburkolat 2,10 m magasságig.

Bádogozás

Horganyzott acél anyagú függőeresz-, lefolyócsatorna, orom- és falszegélybádogozás.

Hőszigetelések

A talajjal érintkező földszinti padlóba 10+2 cm vastag EPS ($\lambda=0,04$ W/mK), a homlokzatokra a vékonyvakolat alá 10 cm vastag, grafitórleményes EPS ($\lambda=0,031$ W/mK), a lábazatokra 8 cm XPS ($\lambda=0,035$ W/mK), a földszint feletti födémre összesen 25 cm vastag ásványgyapot ($\lambda=0,039$ W/mK) hőszigetelés kerül.

5. Tartószerkezeti megoldások

Lásd: Tartószerkezeti dokumentáció

6. Tűzvédelmi kockázati osztályba sorolás:

Az épület (1 lakóegységet tartalmaz) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) IV. fejezet előírásai szerint nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba tartozik.

Az épület egy tűzszakaszt alkot.

7. Épületgépészeti megoldások

Lásd: Épületgépészeti dokumentáció

8. Villamos megoldások

Lásd: Épületvillamossági dokumentáció

9. Villámvédelmi megoldások

A kiviteli tervezés során az MSz62305 sz szabvány szerint el kell végezni a villámvédelmi kockázatelemzést, és el kell készíteni a villámvédelem kiviteli tervét amennyiben a kockázat elemzés alapján szükséges.

10. Zaj és rezgés elleni védelmi megoldások:

A tervezett lakóépület szerkezeteit (Lásd: a 4. Épületszerkezeti megoldások című fejezet és a mellékelt Tartószerkezeti, Épületgépészeti, Épületvillamossági dokumentáció) úgy választottuk meg, hogy a környezetéből ható zaj- és rezgés hatásoknak (pl. szeizmikus és forgalmi rezgés hatásoknak) az előírt mértékben ellenálljon, illetőleg azt meghatározott mértékig csillapítsa.

A felhasznált építési anyagok, épületszerkezetek és a rögzített berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata során keletkező zaj- és rezgés hatás az építmény helyiségeinek, tereinek és külső környezetének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, az előírt mértéknél nagyobb zaj- és rezgés hatással nem terheli, továbbá megfelel a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak.

11. Energetikai követelmények teljesítése:

Lásd: Épületenergetikai számítás

12. A közlekedési útvonalak akadálymentesítése

A tervezett lakóépület nem közhasználatú építmény, ezért akadálymentesítése nem kötelező, illetve a tervezési programban foglaltak szerint építetőknek sem szándéka az akadálymentesítés (ÉTV 2.§, 9. pontja szerint):

Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.)

13. Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározása

Lásd: a 4. Épületszerkezeti megoldások című fejezet és a mellékelt Tartószerkezeti, Épületgépészeti és Épületvillamossági dokumentáció.

14. Az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírása

A tervezett épületben hőszivattyús fűtés lesz, kémény nem épül.

15. Bontási technológia leírás, az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének módja

Jelen tervdokumentáció szerint bontási munkálatokat nem tervezünk.

A tervezett épület nem tartalmaz azbesztet.

16. A tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges közművesítettség, a közművesítés megoldása

Előírt közművesítettség:

Órbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) sz. rendelete (HÉSZ) 15. § (5) bekezdése szerint:

„Épület építése, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:

- a) a belterület egészén, és a beépítésre szánt területeken biztosítható:
 - aa) a villamosenergia ellátás,
 - ab) a vezetékes ivóvíz ellátás,
 - ac) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - ad) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;”

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 8. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A közművesítettség szempontjából az építési övezet

a) teljesen közművesített, ha

aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távhő),

ab) az ivóvíz,

ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint

ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;

b) részlegesen közművesített, ha

ba) a villamos energia,

bb) az ivóvíz,

bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

közüzemi vagy közcélú szolgáltatással,

bd) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel,

vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása

egyedi zárt szennyvíztárolóban

történik;

c) hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek valamelyike nem áll fenn;

d) közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás.”

A közművesítés megoldása:

- a) közüzemi villamos energiaszolgáltatás:
 - az utcai közcélú elektromoshálózatról biztosítható
- b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás:
 - az utcai közüzemi ivóvízvezetésekről biztosítható
- c) termikus energiaellátás
 - az utcai közüzemi földgázvezetésekről biztosítható
- d) közüzemi szennyvízelhelyezés- és kezelés
 - a kommunális szennyvíz az utcai szennyvíz közcsatornába vezethető
- e) a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés
 - az ingatlan előtti közterületen a csapadékvíz-elvezetés megoldott

(Lásd: Épületgépészeti és Épületvillamossági dokumentáció)

17. Az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, illetve a tervezési programban meghatározott elvárásoknak való megfelelés

A tervezéskor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagyis

„a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,

b) a tűzbiztonság,

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,

d) a biztonságos használat és akadálymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékosság és hővédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti erőforrások fenntartható használata

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak”
megfelelnek.

Dunakeszi, 2022. december 15.



Póczik Róbert
Okl. építészmérnök

NYILATKOZAT
építési bírság szerinti épületértékről

a 2162 Órbottyán, Kálvária-domb (Hrsz.: 3415/94) alatti
családi lakóház
építésének egyszerű bejelentéséhez készített építészeti tervdokumentációjához
„A” jelű épület

Építményérték számítása:

Az építményrész rendeltetése:	Családi lakóépület
Összesen:	136,12 m ²
Építési költség:	140 000 Ft/m ²
Építményérték: 136,12 m ² × 140 000 Ft/m ² =	19 056 800,00 Ft

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a tárgyi épület építési bírság szerinti számított építményértéke:
19 056 800 Ft , azaz tizenkilencmillió-ötvenhatezer-nyolcszáz forint.

Ez az építményérték számítás a 245/2006. (XII. 5.) Kormány rendelete alapján készült.
A kialakult végeredmény nem az épület valós építési költségeinek, illetve a kész épület piaci értékének megállapítására szolgál.

Dunakeszi, 2022. december 15.



Póczik Róbert
Okl. építészmérnök

Csapadékvíz elvezetésére és gyűjtésére vonatkozó műszaki dokumentáció

a 2162 Örbottyán, Kálvária-domb (Hrsz.: 3415/94), alatti
családi lakóház
építésének egyszerű bejelentéséhez készített építészeti tervdokumentációjához
„A” jelű épület

Méretezés: DIN 1986-100 szabvány alapján

Alapadatok: OMSZ adatszolgáltatása alapján Dunakeszi térségében 550 l/m²
záporintenzitás 6%, azaz $550 \times 0,06 = 33$ l/m².

Tetőfelület nagysága:	=	213,10 m²
lefolyási tényező: ψ	=	80 %
szűrési tényező: η	=	90 %

Tetőfelületről elvezetendő csapadékvíz maximális mennyisége

éves vonatkozásban: $213,10 \times 550,00 \times 0,80 \times 0,90 = 84387,60$ l, azaz **84,39 m³**

záporintenzitás esetén: $84,39 \times 0,06 =$ **5,06 m³**


A csapadékvíz a tervezett szikkasztóból a talajba jut.

A szikkasztó méretezésének alapja a záporintenzitás csapadék mennyisége, azaz **5,06 m³**

Az helyszínrajzon jelölt helyeken kútgyűrűkből kialakított - szikkasztót helyezünk el. A szikkasztót szűrővel, telítettségre automatikusan induló szivattyúval látjuk el, mely telíttség esetén a vizet a kertbe kilocsolja

A szikkasztók száma:	2 db	A kútgyűrűk száma:	4 db
1 db szikkasztó térfogata:	3,32 m ³	A szikkasztók térfogata:	6,64 m³ > 5,06 m³

A szikkasztó terve:

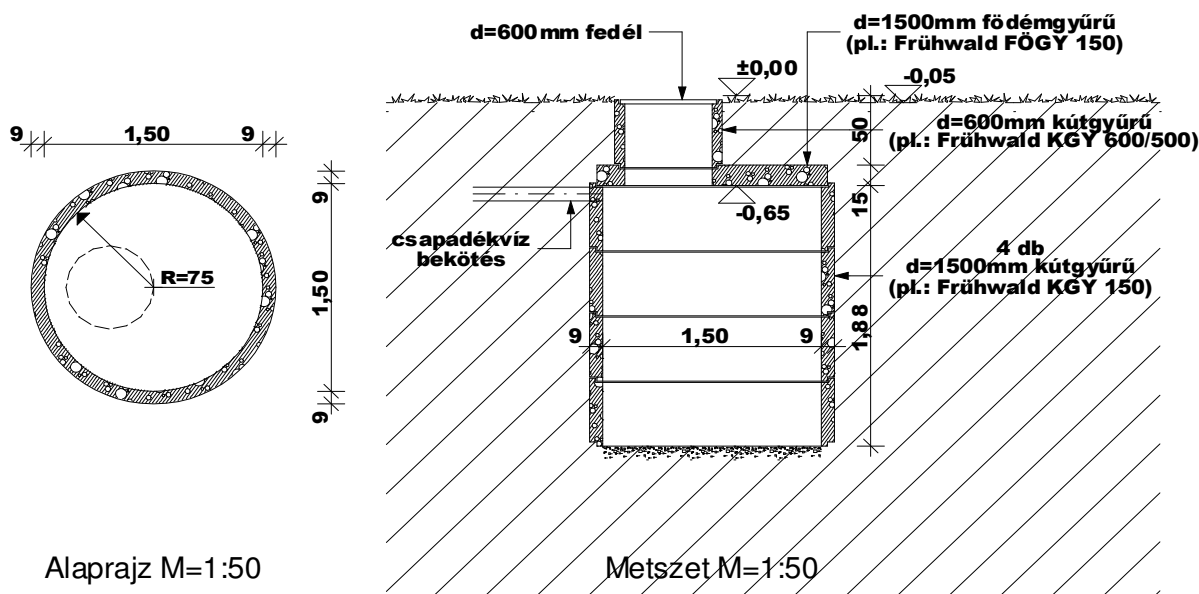

Dunakeszi, 2022. december 15.

.....
Póczik Róbert
Okl. építész mérnök
tervező